

# ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ



Τεκμηρίωση κατά ErP για LOT 10 (Συσκευές Οικιακού κλιματισμού), σύμφωνα με τις οδηγίες EU 626/2011 και 206/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συμβουλίου που σχετίζεται με την ενεργειακή σήμανση προϊόντων Κλιματισμού.

**Κατασκευαστής:** SKYWORTH AIR CONDITIONING TECHNOLOGY Co. LTD.

**Τύπος μονάδας:** Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου Αέρος - Αέρος

**Μοντέλο:** FSS-241EI/JDF-N3


Ψύξη	Ψυκτική απόδοση Pdesign	kW	6,4
	Εποχιακός Βαθμός απόδοσης SEER	W/W	6,4
	Ενεργειακή κλάση		A++
	Ετήσια κατανάλωση	kWh/annu	350

Θέρμανση Μέση Κλιματική ζώνη	Θερμική απόδοση Pdesign Average	kW	6,2
	Εποχιακός Βαθμός απόδοσης SCOP	W/W	4,0
	Ενεργειακή κλάση		A+
	Ετήσια κατανάλωση	kWh/annu	2170

Θέρμανση θερμή Κλιματική ζώνη	Θερμική απόδοση Pdesign Warmer	kW	
	Εποχιακός Βαθμός απόδοσης SCOP	W/W	
	Ενεργειακή κλάση		
	Ετήσια κατανάλωση	kWh/annu	

Στάθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτερική μονάδα	dB(A)	61
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	68

Ψυκτικό Ρευστό	Τύπος		R32
	Ποσότητα	kg	1,05

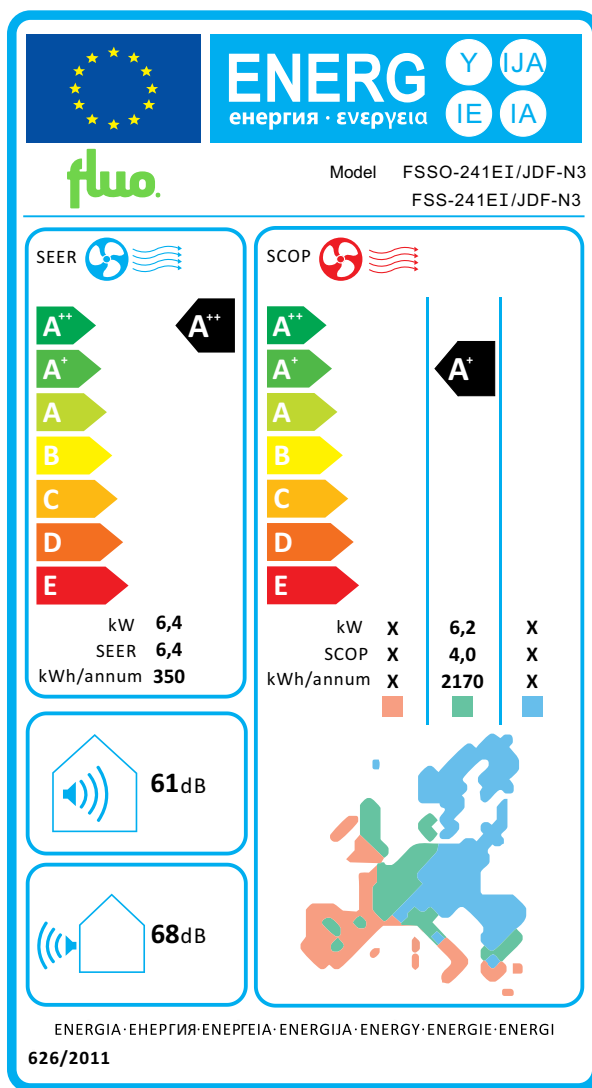

Η διαρροή ψυκτικών ρευστών συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ψυκτικό ρευστό με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) θα συνεισφέρει λιγότερο στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας από ένα ψυκτικό με υψηλότερη GWP, εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP ίσο με το 675. Αυτό σημαίνει ότι εάν 1 kg αυτού του ψυκτικού ρευστού διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα, ο αντίκτυπος στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα ήταν 675 φορές υψηλότερος από 1 kg CO<sub>2</sub>, σε περίοδο 100 χρόνων. Μην επιχειρήσετε ποτέ να παρεμβαίτε στο ψυκτικό κύκλωμα ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Ζητάτε πάντα την συνδρομή ενός επαγγελματία. Το GWP του R32 είναι 675 στην 4η Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC.